INFORMATION IMPORTANTE

Avant mise sous tension, vérifier que l'accessoire de protection des dents recouvre l'ensemble des dents des peignes horizontaux de chaque rangée du tableau électrique.

INFORMATIONS INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS

Pour votre sécurité, ce tableau électrique est équipé de protections différentielles qui doivent être testées périodiquement.
En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois :
Appuyer sur « T », l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée.
La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.

FIXATION SUR MUR

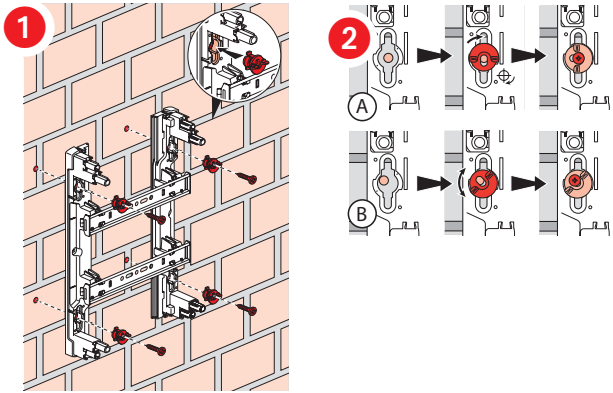

FIXATION SUR GOULOTTE

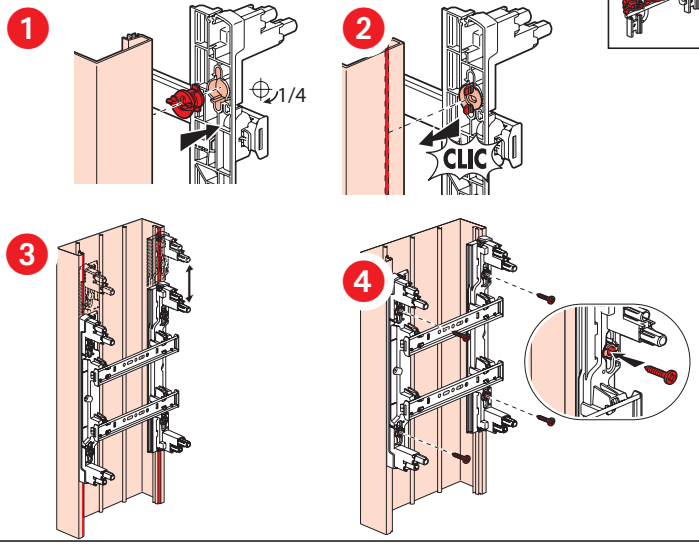

LE09009AA

JUMELAGE VERTICAL



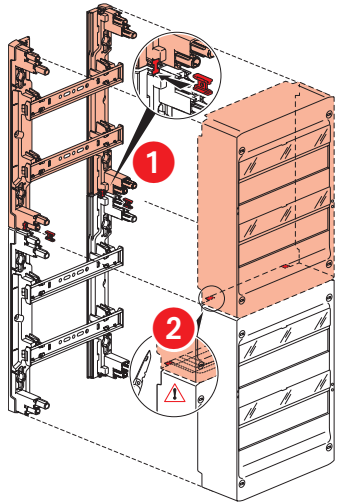

JUMELAGE HORIZONTAL



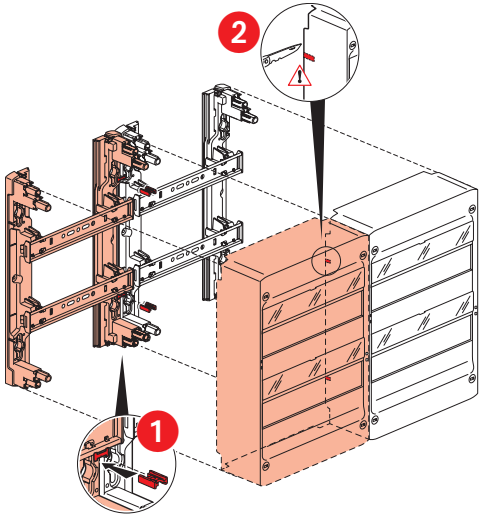
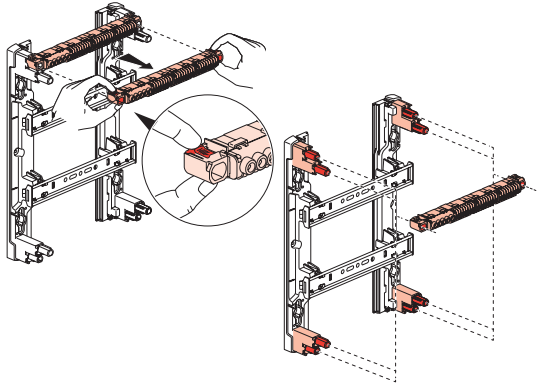
CHANGEMENT POSITION BORNIER DE TERRE